

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
IJmond Noordzeekanaalgebied
Centraal Nautisch Beheer

Besluit: 58|2025

IJmuiden, 25 september 2025

Onderwerp: Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:

Gelet op:

- Uitbreiding van het mandaat tijdelijke voorziening Nautisch beheer IJ-geul aan het CNB van 12 mei 2006 (WSV 2006/2376) door hoofdingenieur-directeur RWS Noordzee;
- Artikel 17 van het Scheepvaartreglement territoriale zee.

Overwegende dat:

- De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de Directeur Generaal Rijkswaterstaat gemandateerd is voor het toelatingsbeleid van de IJgeul;
- De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de Directeur Generaal Rijkswaterstaat gemandateerd is voor het toelatingsbeleid van de diep water ligplaatsen;
- De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de hoofdingenieur-directeur RWS Noordzee gemandateerd is voor het nautisch beheer van de IJ-geul;
- De directeur van het CNB met dit besluit het toelatingsbeleid voor de IJgeul en de diepwaterligplaatsen buiten de sluizen wil vastleggen.

Besluit:

Toelatingsbeleid IJ-geul


Om toegelaten te kunnen worden tot de IJ-geul gelden voor schepen de volgende eisen:

- Schepen met een diepgang >14,10m s.w¹. tot maximum 17,80m s.w. met bestemming IJmuiden, zijn IJ-geul gebonden en verplicht van de IJ-geul gebruik te maken;
- IJ-geul gebonden schepen maken gebruik van de ankerplaatsen A, B en C in het DW-anker gebied nr. 6, indien zij willen of moeten ankeren;
- IJ-geul gebonden schepen dienen in het Aanloopegebied IJ-geul, ten westen van het voorzorggebied IJmuiden Crossing, de beloodsing af te wachten;
- IJ-geul gebonden schepen passeren de IJ-geul met behulp van een door de Minister voorgeschreven tijpoortadvies;

- Dit tijpoortadvies wordt door het Hydro Meteo Centrum aan de IJ-geul gebonden schepen en het Centraal Nautisch Beheer uitgegeven.
- Per tijpoort kunnen slechts twee geulschepen in één richting de Havenmond passeren, mits er een tijpoort voor het passeren van de havenmond van tenminste 1½ uur aanwezig is, met een tussenruimte tussen deze geulschepen van tenminste 30 minuten.

IJ-geul gebonden schepen worden alleen toegelaten indien zij een tijpoortadvies hebben gevraagd en gekregen. Naast de administratieve scheepsgegevens dienen ten behoeve van het tijpoortadvies-programma, de onderstaande actuele stabiliteitsgegevens van het schip te worden verstrekt:

- Displacement overeenkomstig met de actuele diepgang (metrische ton);
- GM Metacentrische hoogte, in meter;
- GG' Correctie vrij vloeistofoppervlak, in meter;
- G'M, in meter.

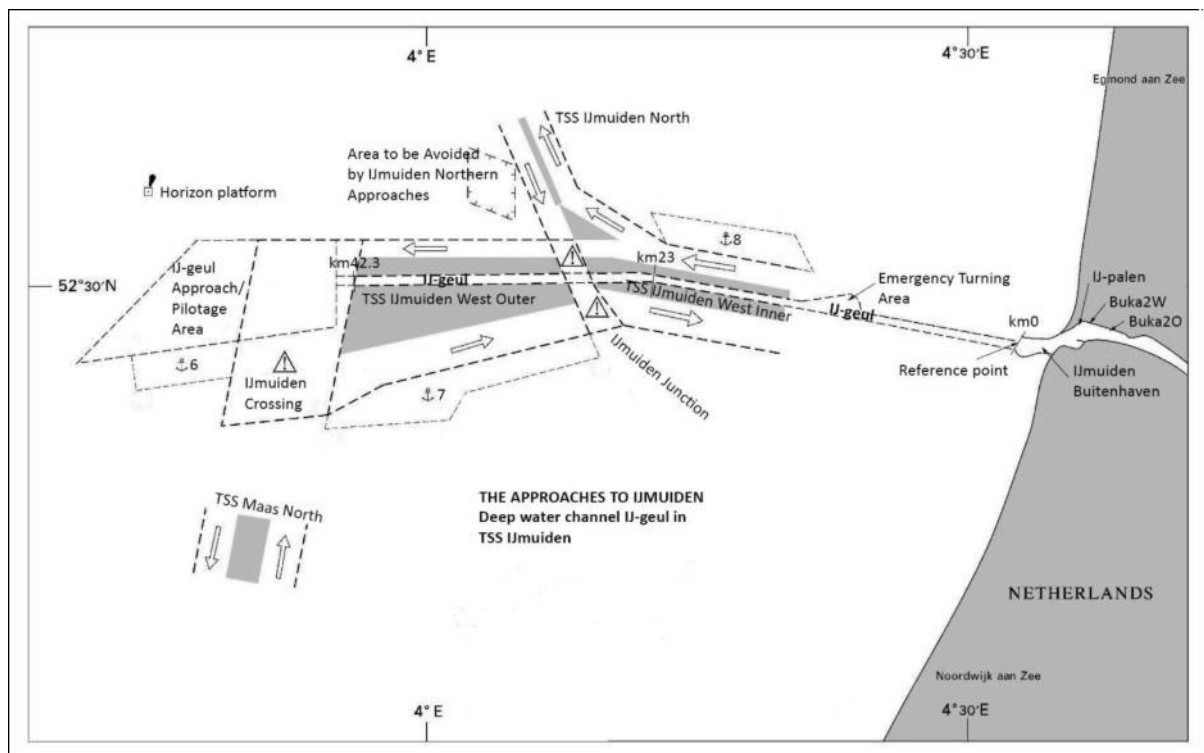



Toelatingsbeleid Diep Water ligplaatsen in IJmuiden

Voor de diepwater ligplaatsen gelden de volgende restricties:

1. **IJ-palen:** Maximale scheepafmetingen zijn: lengte $\leq 310\text{m}$, meetbriefbreedte $\leq 45,0\text{m}$ en diepgang $\leq 17,80\text{m}$ s.w.¹
2. **Buitenhaven kade 2 west :** Maximum toegestane diepgang $16,90\text{m}$ s.w.¹–
3. **Buitenhaven kade 2 oost :** Maximum toegestane diepgang $14,90\text{m}$ s.w.¹–

Met het bekendmaken van dit Basijn, komt Basijn 22/2017 te vervallen.

¹ s.w.: Salt Water, water met een soortelijk gewicht van $1,025 \text{ t/m}^3$

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20 - 5234692.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied / havenmeester van Amsterdam,

DocuSigned by:

A26AAED1CFF24FD...

J.H.M. Mateyo

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend, voor zover het gaat om de vergunning voor het rijkswater en de territoriale zee. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt (door toezending of uitreiking). Voor de behandeling van het bezwaarschrift wordt geen recht geheven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht (inclusief datum en nummer of kenmerk);
- een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen;
- zo mogelijk een afschrift van de beschikking waartegen het bezwaar zich richt.

Indien tegen de beschikking een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft. De verzoeker dient zich te kunnen beroepen op een spoedeisend belang. Aan de verzoeker wordt een griffierecht geheven. Omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen dat dient te worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffier van de bevoegde rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd. Dat kan via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).